

zitting bevindt zich bij voorkeur op 1.55 m hoog. Het is toegestaan dat de zitting zich tussen 1.50 m en 1.70 m hoog bevindt. Ten behoeve van de scheidsrechter behoort een schrijfplankje vast aan de stoel aanwezig te zijn.

B. Afwerking

Sportvloer	Alle door NOC*NSF voor Universele Binnensport erkende sportvloeren van minimaal klasse-2 (NOC*NSF-normering); tapijtvloer is niet toegestaan. Indien verplicht gesteld door de sanctionerende instantie dient er op overcourts te worden gespeeld.
Wanden	Obstakelvrij, afwerking tot 3.00 m hoog met een materiaal dat lichamelijk letsel uitsluit, geen deuren achter de velden, deuren vlak in de wand aangebracht, kleur zodanig dat een goed contrast bestaat van shuttle/speler op achtergrond, in wanden en plafonds mogen geen ramen aanwezig zijn welke hinderlijke lichtinval kunnen veroorzaken.
Plafond	Kleur zodanig dat een goed contrast bestaat van de shuttle op de achtergrond kleur.
Kleur	Voor vloer, wanden en plafond zijn alle kleuren die neigen naar wit niet geschikt. Het betreft in ieder geval de kleuren aangeduid met de volgende RAL-nummers: 1013, 1015, 6019, 6027, 6034, 7035, 7038, 7044, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016 en 9018.

C. Verlichting

Type	Zowel punt- als lijnverlichting is toegestaan. Geen armaturen boven de badmintonvelden en 0.50 meter daaromheen.
Niveau	Minimaal 700 lux
Gelijkmatigheid	$E_{max} : E_{min} = 2$

D. Verwarming

Temperatuur	Minimaal 18 °C dient haalbaar te zijn
Max. lichtsnelheid	0.50 m/seconde
Luchtvochtigheid	Bij voorkeur ongeveer 50%
Max. geluidsproductie	45 db (A)
Plaats inblaasroosters	Bij voorkeur geen luchtverwarming

E. Ventilatie

m ³ /h per sporter	30 a 40 m ³ /h
Per toeschouwer	20 m ³ /h
Max. lichtsnelheid	0.50 m/seconde

Max. geluidsproductie 45 db(A)

F. Akoestiek

Nagalmtijd 1.5 a 1.8 seconde
Daarbij mag de afwijking per octaafband, ten opzichte van het gemiddelde, in het bereik van 250 tot 2000 Hz niet meer dan 0.4 seconde bedragen

Artikel 2 Kleedruimten sporters

A. Aantal per 3 banen 1 per geslacht

B. Oppervlakte Minimaal 10 m²
Banklengte 12 (personen) x 0.60 m
Aantal kledinghaken 12 (personen) x 2 stuks dubbele kledinghaken

C. Situering Voorkeur aan langszijde veld

D. Afwerking
Vloeren Hygiënisch
Wanden Eenvoudig te reinigen

E. Verwarming
Temperatuur 22 °C
Max. lichtsnelheid 0.20 m/seconde

F. Ventilatie
Ventilatievoud 6 x ruimte-inhoud/h

Artikel 3 Wasruimte sporters

A. Aantal per 3 banen 1 per geslacht

B. Oppervlakte per wasruimte Minimaal 6.00 m²

C. Situering In directe relatie tot kleedruimte

D. Inrichting
Aantal douchekoppen 6 per wasruimte
Aantal toiletten 1 per wasruimte
Kranen/

drinkgelegenheid Minimaal 2 per wasruimte

E. Afwerking

Vloer Hygiënisch met goed afschot naar schroep / stroef

Wanden Wandtegels

F. Verwarming

Temperatuur 22 °C

Max. luchtsnelheid 0.20 m/seconde

G. Ventilatie

Ventilatievoud Minimaal 6 x ruimte-inhoud/h
bij voorkeur 10 x ruimte inhoud/h

H. Warmwaterinstallatie

Aantal liters warm- 12 (personen) x 4.50 L/min. x
water 3 min. (douchetijd)

Artikel 4 Kleed-/wasruimte scheidsrechters

A. Aantal 1 per geslacht

B. Oppervlakte 6.00 m² nuttig vloeroppervlak

C. Situering Zie kleedruimte-/wasruimte sporters

D. Inrichting

Toilet 1 per kleed-/wasruimte

Douche 1 per kleed-/wasruimte

Wastafel 1 per kleed-/wasruimte

Kledinghaken 4 stuks dubbele kledinghaken per kleed-/wasruimte

Meubilair 1 tafel met 2 stoelen per kleed-/wasruimte

E. Afwerking

Vloer Zie kleed-/wasruimten sporters

Wand Zie kleed-/wasruimten sporters

F. Verwarming Zie kleed-/wasruimten sporters

G. Ventilatie Zie kleed-/wasruimten sporters

Artikel 5 Toestellenberging

A. Afmeting

Afmeting per 6 banen	2.50 m x 3.50 m
Hoogte doorgang	2.50 m
Breedte doorgang	2.50 m

B. Situering Bij voorkeur aan langsijde banen

C. Afwerking/Inrichting

Afsluiting Opbergkast bij voorkeur af te sluiten door middel van deuren

Artikel 6 Geluidsinstallatie

A. Situering In alle ruimten goed hoorbaar

B. Inrichting Aansluitpunten van deze geluidsinstallatie behoren aanwezig te zijn in de wedstrijdleidingsruimte, centrale plaats in hal en restaurant

Artikel 7 Toeschouwersaccommodatie

A. Aantal zitplaatsen Minimaal 500 personen

B. Situering

Beg.gr./verhoogd/beiden	Begane grond
Langzijde/kopzijde	Langs de langs- of kopszijden van de banen of rondom

C. Overige voorzieningen

Toiletten:	
dames	1 per 100 bezoekers
heren	1 per 100 bezoekers
gehandic.	Minimaal 1
Garderobe	Nabij ontmoetingsruimte
Kassa	Bij entree

Artikel 8 Beheerdersruimte

A. Oppervlakte Ongeveer 10.00 m²

B. Situering Nabij entree met een goed zicht op loopwegen voor sporters en publiek

C. Inrichting Tafel/bureau met 2 stoelen, centraal schakelpaneel voor installaties telefoon

Artikel 9 EHBO-/massageruimte

- A. Oppervlakte** Minimaal 3.00 x 4.00 m
- B. Situering** In directe relatie tot de wedstrijdruimte/kleedruimte
- C. Inrichting** Wastafel met warm en koud water
kast / behandeltafel / draagbaar
publieke telefoon in de directe nabijheid

Artikel 10 Wedstrijdleidingruimte

- A. Oppervlakte** minimaal 10.00 m²
- B. Situering** Centraal met een goed zicht op de sportvloer. Bij voorkeur op zaalniveau
- C. Inrichting** Tafel met 2 stoelen, aansluiting voor geluid, scorebord, internet (met een minimale upload snelheid van 2 Mb) en telefoon.

Artikel 11 Pers-/radio-/tv-ruimte **niet strikt noodzakelijk**

- A. Oppervlakte** Minimaal 20 m²
- B. Situering** Centraal met een goed zicht op de sportvloer
- C. Inrichting** Meerdere telefoonaansluitingen, internetaansluiting en kopieer- en faxfaciliteiten
overige vaste aansluiting indien gewenst in overleg met NOS

Artikel 12 Ontmoetingsruimte

- A. Oppervlakte** Afhankelijk van de situatie
- B. Overige voorzieningen** Vergaderruimte/instructieruimte
bij voorkeur bestuurskamer/ vergaderruimte voor 8 á 10 personen,
gelegen direct aan de ontmoetingsruimte

Artikel 13 Ruimte voor dopingcontrole

- A. Oppervlakte** Minimaal 6.00 m²


B. Situering In directe relatie tot de wedstrijdruimte/kleedruimte

C. Inrichting intern toilet;
wastafel met kraan, zeep en handdoeken;
tafel en 2 stoelen voor dopingofficials;
4 stoelen voor spelers en eventuele begeleider;
water en/of frisdrank in gesloten flessen;
prullenbak;

Artikel 14 Voorzieningen gehandicapten

Toegankelijkheid Voor zowel publieks- als sportruimten volgens de daartoe opgestelde wettelijke richtlijnen.

Bruikbaarheid Voor zowel publieks- als sportruimten volgens de daartoe opgestelde wettelijke richtlijnen.

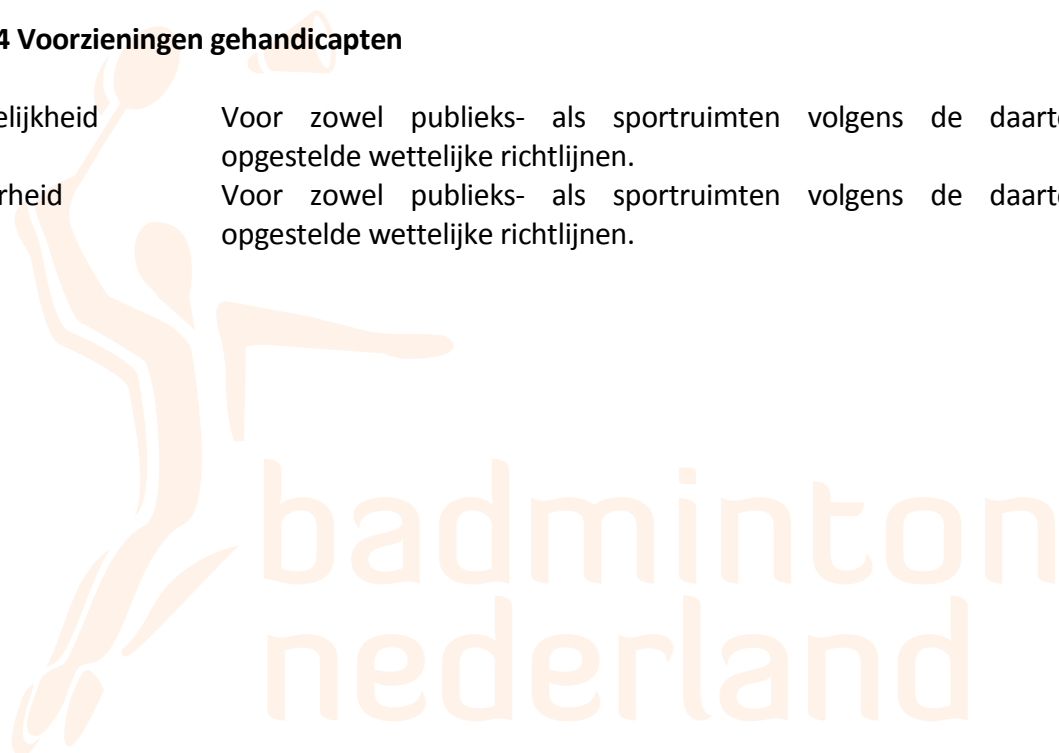

HOOFDSTUK 2 BADMINTON-ACCOMMODATIE VOORSCHRIFTEN CATEGORIE B

De voorschriften in deze categorie zijn richtlijnen voor alle door Badminton Nederland erkende wedstrijden anders dan internationale, door Badminton Nederland georganiseerde, evenementen en de nationale senioren kampioenschappen.

Voor de volgende evenementen zijn de voorschriften in deze categorie (B) verplicht, doch worden de (strengere) voorschriften van categorie A aanbevolen:

- overige Badminton Nederland -toevenementen, met name Master-finales, Badminton Nederland Cup en Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
- toernooien van Nationaal belang
- Wedstrijden in de Eredivisie van de bondscompetitie.

Artikel 1 Wedstrijdruimte

A. Speelveld

Afmeting	Enkelspel: 5.18 x 13.40 m Dubbelspel: 6.10 x 13.40 m
Vrije hoogte boven baan	7.00 m
Obstakelvrije uitloop	Minimaal 1.00 m rondom; bij voorkeur 2.00 m achter achterste grenslijn enkelspel
Belijning	- afmeting 0.04 m - kleur Duidelijk contrasterend t.o.v. de vloer, bij voorkeur wit of geel - wijze Wijze van aanbrengen bij voorkeur met verf of ander technieken waarbij de lijn niet als mogelijke losse laag van het vloeroppervlak kan komen
Wijze van meten	Lijnen behoren tot het gebied, dat zij begrenzen
Inrichting	2 palen hoog 1.55 m welke op de zijlijnen geplaatst worden met dien verstande dat de steunen zich buiten het veld bevinden. 1 net afmeting 6.10 m x 0.76 m maaswijdte 0.015 m x 0.02m nethoogte midden 1.524 m nethoogte bij de palen 1.55 m het net dient te bestaan uit dun gebruind koord, omzoomd met een 0.075 m breed wit band, het band dient dubbelgevouwen over de bovenzijde van het net te zijn vast gestikt
Scheidsrechtersstoel	Bij voorkeur een stabiele stoel welke direct achter een van de palen geplaatst kan worden. De plaatsing van de stoel bij voorkeur zodanig dat het gezicht van de scheidsrechter naar de toeschouwers gericht is. De zitting bevindt zich bij voorkeur op 1.55 m hoog. Het is toegestaan dat de zitting zich tussen 1.50 m en 1.70 m hoog bevindt.

T.b.v. de scheidsrechter behoort een schrijfplankje vast aan de stoel aanwezig te zijn.

B. Afwerking

Sportvloer

Alle door NOC*NSF voor Universele Binnensport erkende sportvloeren behalve tapijtvloer; aanbevolen wordt om minimaal een klasse-2 vloer (NOC*NSF-normering) te gebruiken

Wanden

Obstakelvrij. Afwerking tot 3.00 m hoog met een materiaal dat lichamelijke letsels uitsluit, geen deuren achter de velden, deuren vlak in de wand aangebracht. Kleur zodanig dat een goed contrast bestaat van shuttle/speler op achtergrond.

In wanden en plafonds mogen geen ramen aanwezig zijn welke hinderlijke lichtinval kunnen veroorzaken.

Plafond

Kleur zodanig dat een goed contrast bestaat van de shuttle op de achtergrond kleur.

Kleur

Voor vloer, wanden en plafond zijn alle kleuren die neigen naar wit niet geschikt. Het betreft in ieder geval de kleuren aangeduid met de volgende RAL-nummers: 1013, 1015, 6019, 6027, 6034, 7035, 7038, 7044, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016 en 9018.

C. Verlichting

Type

Zowel punt- als lijnverlichting is toegestaan. In hallen met een hoogte minder dan 8 meter heeft lijnverlichting de voorkeur. Geen armaturen boven de badmintonvelden

Niveau

Minimaal 500 lux

Gelijkmatigheid

$E_{\max} : E_{\min} = 2$

D. Verwarming

Temperatuur

Minimaal 18 °C dient haalbaar te zijn

Max. luchtsnelheid

0.50 m/seconde

Luchtvochtigheid

Bij voorkeur ongeveer 50%

Max. geluidsproductie

45 db (A)

Plaats inblaasroosters

Bij voorkeur geen luchtverwarming

E. Ventilatie

m³/h per sporter

30 a 40 m³/h

Per toeschouwer

20 m³/h

Max. luchtsnelheid

0.50 m/seconde

Max. geluidsproductie

45 db(A)

F. Akoestiek

Nagalmtijd

1.5 á 1.8 seconde

Daarbij mag de afwijking per octaafband, ten opzichte van het gemiddelde, in het bereik van 250 tot 2000 Hz niet meer dan 0.40 seconde bedragen

Artikel 2 Kleedruimten sporters

A. Aantal per 6 banen	1 per geslacht
B. Oppervlakte	Minimaal 10 m ²
Banklengte	12 (personen) x 0.60 m
Aantal kledinghaken	12 (personen) x 2 stuks dubbele kledinghaken
C. Situering	Voorkeur aan langszijde veld.
D. Afwerking	
Vloeren	Hygiënisch
Wanden	Eenvoudig te reinigen
E. Verwarming	
Temperatuur	22 °C
Max. lichtsnelheid	0.20 m/seconde
F. Ventilatie	
Ventilatievoud	6 x ruimte-inhoud/h

Artikel 3 Wasruimten sporters

A. Aantal per 6 banen	1 per geslacht
B. Oppervlakte per wasruimte	Minimaal 6.00 m ²
C. Situering	In directe relatie tot kleedruimte
D. Inrichting	
Aantal douchekoppen	6 per wasruimte
Aantal toiletten	1 per wasruimte
Kranen/ drinkgelegenheid	Minimaal 2 per wasruimte
E. Afwerking	
Vloer	Hygiënisch met goed afschot naar schrobput / stroef

Wanden Wandtegels

F. Verwarming

Temperatuur 22 °C
Max. luchtsnelheid 0.20 m/seconde

G. Ventilatie

Ventilatievoud Min. 6 x ruimte-inhoud/h / bij voorkeur 10 x ruimte inhoud/h

H. Warmwaterinstallatie

Aantal liters warm- water 12 (personen) x 4.50 L/min. x 3 min.(douchetijd)

Artikel 4 Kleed/-wasruimte scheidsrechters

- A. Aantal** 1
- B. Oppervlakte** 6.00 m² nuttig vloeroppervlak
- C. Situering** Zie kleedruimte-/wasruimte sporters
- D. Inrichting**
- | | |
|--------------|------------------------------|
| Toilet | 1 |
| Douche | 1 |
| Wastafel | 1 |
| Kledinghaken | 4 stuks dubbele kledinghaken |
| Meubilair | 1 tafel met 2 stoelen |
- E. Afwerking**
- | | |
|-------|--------------------------------|
| Vloer | Zie kleed-/wasruimten sporters |
| Wand | Zie kleed-/wasruimten sporters |
- F. Verwarming** Zie kleed-/wasruimten sporters
- G. Ventilatie** Zie kleed-/wasruimten sporters

Artikel 5 Toestellenberging

A. Afmeting

Afmeting per 6 banen 2.50 m x 3.50 m
Hoogte doorgang 2.50 m
Breedte doorgang 2.50 m

B. Situering Bij voorkeur aan langzijde banen

C. Afwerking/Inrichting

Afsluiting Opbergkast bij voorkeur af te sluiten door middel van deuren

Artikel 6 Geluidsinstallatie

A. Situering In alle ruimten goed hoorbaar

B. Inrichting Aansluitpunten van deze geluidsinstallatie behoren aanwezig te zijn in de wedstrijdleidingsruimte, centrale plaats in hal en restaurant

Artikel 7 Toeschouwersaccommodatie

A. Aantal zitplaatsen Afhankelijk van situatie en aantal banen

B. Situering

Beg.gr./verhoogd/beiden Begane grond

Langzijde/kopzijde Langs de langs- of kopszijden van de banen of rondom

C. Overige voorzieningen

Toiletten:

dames 1 per 100 bezoekers

heren 1 per 100 bezoekers

gehandic. Minimaal 1

Garderobe Nabij ontmoetingsruimte

Kassa Niet van belang

Artikel 8 Beheerdersruimte

A. Oppervlakte Ongeveer 10.00 m²

B. Situering Nabij entree met een goed zicht op loopwegen voor sporters en publiek

C. Inrichting Tafel/bureau met 2 stoelen, centraal schakelpaneel voor installaties telefoon

Artikel 9 EHBO-/massageruimte

A. Oppervlakte Minimaal 2.50 x 3.00 m

B. Situering In directe relatie tot de wedstrijdruimte/kleedruimte

C. Inrichting Wastafel met warm en koud water
kast
behandeltafel
draagbaar
publieke telefoon in de directe nabijheid

Artikel 10 Wedstrijdleidingsruimte **niet strikt noodzakelijk**

A. Oppervlakte 10.00 m²

B. Situering Centraal met een goed zicht op de sportvloer. Bij voorkeur op zaalniveau

C. Inrichting Tafel met 2 stoelen; aansluiting voor geluid, scorebord internet (met een minimale upload snelheid van 2 Mb) en telefoon.

Artikel 11 Pers-/radio-/tv-ruimte **niet strikt noodzakelijk**

A. Oppervlakte Minimaal 10 m²

B. Situering Bij voorkeur centraal met een goed zicht op de sportvloer

C. Inrichting Telefoonaansluiting
Bij voorkeur fax-faciliteiten
overige vaste aansluiting indien gewenst in overleg met NOS

Artikel 12 Ontmoetingsruimte

A. Oppervlakte Afhankelijk van de situatie

B. Overige voorzieningen Vergaderruimte/instructieruimte
bij voorkeur bestuurskamer/ vergaderruimte voor 8 á 10 personen,
gelegen direct aan de ontmoetingsruimte

Artikel 13 Ruimte voor dopingcontrole

A. Oppervlakte Minimaal 6.00 m²

B. Situering In directe relatie tot de wedstrijdruimte/kleedruimte

C. Inrichting

intern toilet;
wastafel met kraan, zeep en handdoeken;
tafel en 2 stoelen voor dopingofficials;
4 stoelen voor spelers en eventuele begeleider;
water en/of frisdrank in gesloten flessen;
prullenbak;

Artikel 14 Voorzieningen gehandicapten

Toegankelijkheid Voor zowel publieks- als sportruimten volgens de daartoe opgestelde wettelijke richtlijnen.

Bruikbaarheid Voor zowel publieks- als sportruimten volgens de daartoe opgestelde wettelijke richtlijnen.



badminton
nederland

HOOFDSTUK 3 BADMINTON-ACCOMMODATIE VOORSCHRIFTEN CATEGORIE C

De voorschriften in deze categorie zijn richtlijnen voor alle door Badminton Nederland erkende wedstrijden anders dan genoemd in hoofdstuk 1 en 2.

Voor de volgende evenementen zijn de voorschriften in deze categorie (C) verplicht:

- toernooien anders dan toernooien van Nationaal belang
- Wedstrijden van de bondscompetitie (met uitzondering van Eredivisie) en wedstrijden vallend onder het Regiocompetitiereglement.

Artikel 1 Wedstrijdruimte

A. Speelveld

Afmeting	Enkelspel: 5.18 x 13.40 m Dubbelspel: 6.10 x 13.40 m
Vrije hoogte boven baan	7.00 m
Obstakelvrije uitloop	Minimaal 1.00 m rondom; bij voorkeur 2.00 m achter achterste grenslijn enkelspel
Belijning	- afmeting 0.04 m - kleur Duidelijk contrasterend t.o.v. de vloer, bij voorkeur wit of geel - wijze Wijze van aanbrengen bij voorkeur met verf of ander technieken waarbij de lijn niet als mogelijke losse laag van het vloeroppervlak kan komen
Wijze van meten Inrichting	Lijnen behoren tot het gebied, dat zij begrenzen 2 palen hoog 1.55 m welke op de zijlijnen geplaatst worden met dien verstande dat de steunen zich buiten het veld bevinden. 1 net afmeting 6.10 m x 0.76 m maaswijdte 0.015 m x 0.02m nethoogte midden 1.524 m nethoogte bij de palen 1.55 m het net dient te bestaan uit dun gebruind koord, omzoomd met een 0.075 m breed wit band, het band dient dubbelgevouwen over de bovenzijde van het net te zijn vast gestikt
Scheidsrechtersstoel	Bij voorkeur een stabiele stoel welke direct achter een van de palen geplaatst kan worden. De plaatsing van de stoel bij voorkeur zodanig dat het gezicht van de scheidsrechter naar de toeschouwers gericht is. De zitting bevindt zich bij voorkeur op 1.55 m hoog. Het is toegestaan dat de zitting zich tussen 1.50 m en 1.70 m hoog bevindt.. T.b.v. de scheidsrechter behoort een schrijfplankje vast aan de stoel aanwezig te zijn.

B. Afwerking

Sportvloer	Alle door NOC*NSF voor Universele Binnensport erkende sportvloeren behalve tapijtvloer; aanbevolen wordt om minimaal een klasse-2 vloer (NOC*NSF-normering) te gebruiken
Wanden	Obstakelvrij. Afwerking tot 3.00 m hoog met een materiaal dat lichamelijke letsels uitsluit, geen deuren achter de velden, deuren vlak in de wand aangebracht. Kleur zodanig dat een goed contrast bestaat van shuttle/speler op achtergrond. In wanden en plafonds mogen geen ramen aanwezig zijn welke hinderlijke lichtinval kunnen veroorzaken.
Plafond	Kleur zodanig dat een goed contrast bestaat van de shuttle op de achtergrond kleur.
Kleur	Voor vloer, wanden en plafond zijn alle kleuren die neigen naar wit niet geschikt. Het betreft in ieder geval de kleuren aangeduid met de volgende RAL-nummers: 1013, 1015, 6019, 6027, 6034, 7035, 7038, 7044, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016 en 9018.

C. Verlichting

Type	Zowel punt- als lijnverlichting is toegestaan. In hallen met een hoogte minder dan 8 meter heeft lijnverlichting de voorkeur. Geen armaturen boven de badmintonvelden
Niveau	Minimaal 500 lux
Gelijkmatigheid	$E_{max} : E_{min} = 2$

D. Verwarming

Temperatuur	Minimaal 18 °C dient haalbaar te zijn
Max. lichtsnelheid	0.50 m/seconde
Luchtvochtigheid	Bij voorkeur ongeveer 50%
Max. geluidsproductie	45 db (A)
Plaats inblaasroosters	Bij voorkeur geen luchtverwarming

E. Ventilatie

m ³ /h per sporter	30 a 40 m ³ /h
Per toeschouwer	20 m ³ /h
Max. lichtsnelheid	0.50 m/seconde
Max. geluidsproductie	45 db(A)

F. Akoestiek

Nagalmtijd	1.1 á 1.9 seconde
	Daarbij mag de afwijking per octaafband, ten opzichte van het gemiddelde, in het bereik van 250 tot 2000 Hz niet meer dan 0.40 seconde bedragen

Artikel 2 Kleedruimten sporters

A. Aantal per 6 banen	1 per geslacht
B. Oppervlakte	Minimaal 10 m ²
Banklengte	12 (personen) x 0.60 m
Aantal kledinghaken	12 (personen) x 2 stuks dubbele kledinghaken
C. Situering	Voorkeur aan langs zijde veld.
D. Afwerking	
Vloeren	Hygiënisch
Wanden	Eenvoudig te reinigen
E. Verwarming	
Temperatuur	22 °C
Max. lichtsnelheid	0.20 m/seconde
F. Ventilatie	
Ventilatievoud	6 x ruimte-inhoud/h

Artikel 3 Wasruimten sporters

A. Aantal per 6 banen	1 per geslacht
B. Oppervlakte per wasruimte	Minimaal 6.00 m ²
C. Situering	In directe relatie tot kleedruimte
D. Inrichting	
Aantal douchekoppen	6 per wasruimte
Aantal toiletten	1 per wasruimte
Kranen/ drinkgelegenheid	Minimaal 2 per wasruimte
E. Afwerking	
Vloer	Hygiënisch met goed afschot naar schrobput / stroef
Wanden	Wandtegels
F. Verwarming	
Temperatuur	22 °C
Max. lichtsnelheid	0.20 m/seconde


G. Ventilatie

Ventilatievoud Min. 6 x ruimte-inhoud/h / bij voorkeur 10 x ruimte inhoud/h

H. Warmwaterinstallatie

Aantal liters warm- 12 (personen) x 4.50 L/min. x
water 3 min.(douchetijd)

Artikel 4 Kleed/-wasruimte scheidsrechters

- A. Aantal** 1 
- B. Oppervlakte** 6.00 m² nuttig vloeroppervlak
- C. Situering** Zie kleedruimte-/wasruimte sporters
- D. Inrichting**
- Toilet 1
 - Douche 1
 - Wastafel 1
 - Kledinghaken 4 stuks dubbele kledinghaken
 - Meubilair 1 tafel met 2 stoelen
- E. Afwerking**
- Vloer Zie kleed-/wasruimten sporters
 - Wand Zie kleed-/wasruimten sporters
- F. Verwarming** Zie kleed-/wasruimten sporters
- G. Ventilatie** Zie kleed-/wasruimten sporters

Artikel 5 Toestellenberging

A. Afmeting

Afmeting per 6 banen 2.50 m x 3.50 m
Hoogte doorgang 2.50 m
Breedte doorgang 2.50 m

B. Situering

Bij voorkeur aan langsijde banen

C. Afwerking/Inrichting

Afsluiting Opbergkast bij voorkeur af te sluiten door middel van deuren

Artikel 6 Geluidsinstallatie

- A. Situering** In alle ruimten goed hoorbaar
- B. Inrichting** Aansluitpunten van deze geluidsinstallatie behoren aanwezig te zijn in de wedstrijdleidingsruimte, centrale plaats in hal en restaurant

Artikel 7 Toeschouwersaccommodatie

- A. Aantal zitplaatsen** Afhankelijk van situatie en aantal banen
- B. Situering**
Beg.gr./verhoogd/beiden Beiden
Langzijde/kopzijde Langs de langs- of kopszijden van de banen of rondom
- C. Overige voorzieningen**
Toiletten:
dames 1 per 100 bezoekers
heren 1 per 100 bezoekers
gehandic. Minimaal 1
Garderobe Nabij ontmoetingsruimte
Kassa Niet van belang

Artikel 8 Beheerdersruimte

- A. Oppervlakte** Ongeveer 10.00 m²
- B. Situering** Nabij entree met een goed zicht op loopwegen voor sporters en publiek
- C. Inrichting** Tafel/bureau met 2 stoelen, centraal schakelpaneel voor installaties telefoon

Artikel 9 EHBO-/massageruimte

- A. Oppervlakte** Minimaal 2.50 x 3.00 m
- B. Situering** In directe relatie tot de wedstrijdruimte/kleedruimte
- C. Inrichting** Wastafel met warm en koud water
kast
behandeltafel

draagbaar
publieke telefoon in de directe nabijheid

Artikel 10 Wedstrijdleidingsruimte **niet strikt noodzakelijk**

- A. Oppervlakte** 10.00 m²
- B. Situering** Centraal met een goed zicht op de sportvloer. Bij voorkeur op zaalniveau
- C. Inrichting** Tafel met 2 stoelen; aansluiting voor geluid, scorebord internet (met een minimale upload snelheid van 2 Mb) en telefoon.

Artikel 11 Voorzieningen gehandicapten

Toegankelijkheid Voor zowel publieks- als sportruimten volgens de daartoe opgestelde wettelijke richtlijnen.

Bruikbaarheid Voor zowel publieks- als sportruimten volgens de daartoe opgestelde wettelijke richtlijnen.

Artikel 12 Ruimte voor dopingcontrole

- A. Oppervlakte** Minimaal 6.00 m²
- B. Situering** In directe relatie tot de wedstrijdruimte/kleedruimte
- C. Inrichting** intern toilet;
wastafel met kraan, zeep en handdoeken;
tafel en 2 stoelen voor dopingofficials;
4 stoelen voor spelers en eventuele begeleider;
water en/of frisdrank in gesloten flessen;
prullenbak;

Deze uitvoeringsregeling is op 21 februari 2015 door het bestuur goedgekeurd.